


LCW SOSYAL UYUMLULUK DENETİM RAPORU

FİRMA BİLGİLERİ

DENETLENEN FİRMA	ALİYA GİYİM TEKSTİL SAN. Ve TİC. A.Ş.	Skor	97.1
Denetim Numarası	SCA-21036	Denetim Tarihi	28.1.2021
Denetim Aşaması	Ana Denetim 1	Denetim Firması	İntertek
Firma Sorumlusu	SERKAN DURAK	Kuruluş Yılı	2019
Firma Telefon	0380 536 50 44 - 0536 311 74 92	Firma Fax	YOK
Email	muhasabe@aliyagiyim.com	Şehir	Düzce
Ana Üretici	RİTİMTEKS TEKSTİL SAN. VE TİC. AŞ.	Denetçi	Feyyaz Gürdaş
Önceki Denetim Tarihi	-	Firma Adresi	İSLAHIYE MÜCAVİR MEVKİİ İSLAHIYE DORÜS SK. NO:27 İSLAHIYE KÖYÜ / DÜZCE

DENETİM SONUCU GRAFİKSEL GÖSTERİM

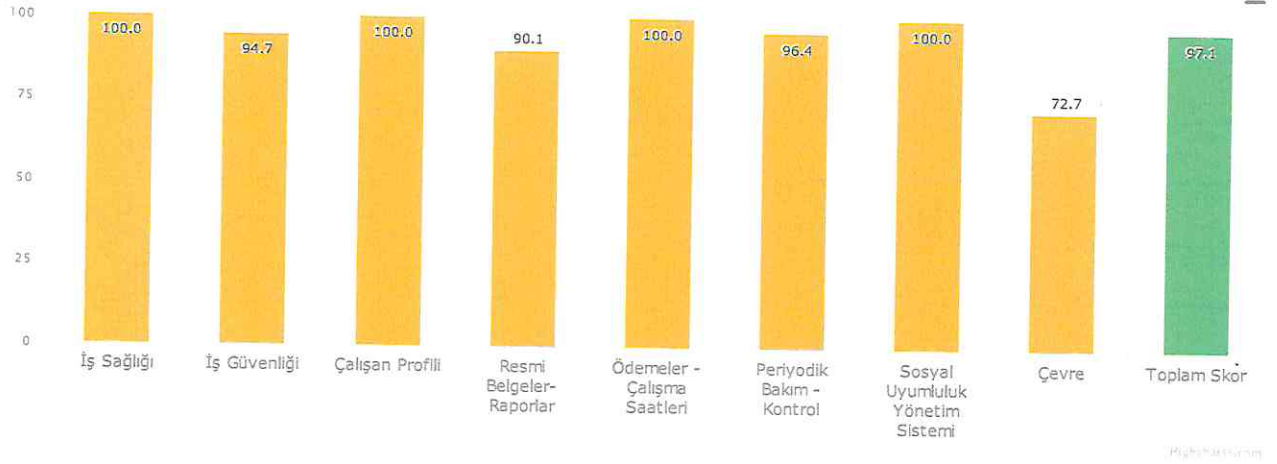

DENETİM PUAN TABLOSU

Ana Başlık	Alınan Puan	Kritik	Uyumsuzluk Sayısı		
			Majör	Minör	
İş Sağlığı	30,7	0	0	0	
İş Güvenliği	28,8	0	2	3	
Çalışan Profili	14,7	0	0	0	
Resmi Belgeler-Raporlar	6,4	0	0	4	
Ödemeler - Çalışma Saatleri	6,7	0	0	0	
Periyodik Bakım - Kontrol	5,4	0	1	0	
Sosyal Uyumluluk Yönetim Sistemi	3,7	0	0	0	
Çevre	0,8	0	0	1	
Toplam Skór	97,1	Level : A	Sonuç : UYGUN		Başarılı

DENETİM BİLGİLERİ

Uygunluk Standardı	Uygunluk standardı tamamlandı.		
Denetim Süresi (adam/gün)	1		
Örnekleme Yöntemi (Çalışan Görüşmeleri)	ERKEK	4	BAYAN 7
MISO %	100		

DENETİM SÜRECİ

ALİYA GİYİM TEKSTİL SAN. VE TİC. A.Ş.firması, 10.06.2019 tarihinde, Merkez/DÜZCE de kurulmuş bir tekstil firmasıdır. Tek katlı betonarme binada, toplamda 6300 m2'lik bir alanda faaliyet gösteren işletmede, kesim, dikim ve ütü paket işlemleri yapılmaktadır. Denetim, bir Intertek denetçisi Feyyaz GÜRDAŞ tarafından 1 günlük sürede gerçekleştirilmiştir. Intertek denetçisi, denetim günü firmaya saat 9.30 gibi ulaşmış ve SERKAN DURAK tarafından karşılanmıştır. Açılış toplantısının ardından saha turu, evrak incelemesi ve personel görüşmeleri gerçekleştirilmiş, ve son olarak kapanış toplantısı gerçekleştirilerek denetimin denetim gününe ait gözlemleri firma yetkilileri ile paylaşılmıştır.

FİRMA DETAY BİLGİLERİ

Üretim Süreçleri	Kesim,Dikim,Ütü Paket	Bina Kat Sayısı	1
Ürün Tipi	Örme,Dokuma	Bina Paylaşım Durumu	PAYLAŞIMSIZ
Üretim Kapasite	500.000 AD/AY	Diğer Müşteriler	ZARA, MANGO, ALTINYILDIZ
Metrekare	6300	LCW Üretim Yüzdesi	10
İşletmedeki taşeron firmalar (varsa)	ÇAĞ GÜVENLİK	Vergi No	0531084216
	Üretim	İdari	Toplam
Çalışan Sayısı ERKEK	69	11	80
Çalışan Sayısı BAYAN	239	14	253
Çalışan Sayısı Toplam	308	25	333

YASAL UYARI:

Bu rapor, raporda ismi geçen Intertek müşterisi ve denetime giren firmanın kullanımına özel hazırlanmış olup Intertek ile ilgili taraflar arasında yapılan sözleşme / denetim hizmetleri koşulları ve şartlarına tabidir. Bu rapor sadece belirtilen tarih itibarıyla, belirtilen tesislerde gerçekleştirilen denetim sırasında tespit edilen-toplanan bulguları özetlemektedir. Bu sebeple bu rapor, ilgili hizmet veya ürünün tedarik edilmesinde kullanılmış olabilecek diğer tesis(ler)i kapsamaz, ve Intertek bu konuda sorumluluk kabul etmez. İlaveten, Intertek tarafından uygulanan denetim süreci örnekleme yöntemine dayandığından Intertek, denetlenen tesiste herhangi farklı bir zamanda ortaya çıkabilecek bir uygunsuzlukla ilgili sorumluluk kabul etmez. Intertek'in sorumlulukları, Intertek ile ilgili taraflar arasında yapılan sözleşme / denetim hizmetleri koşulları ve şartları ile sınırlıdır. Intertek, ilgili taraflar ile yapılan sözleşme, denetim hizmetleri koşulları ve şartları, ve bu yasal uyarıda belirtilen haller dışında hiçbir tarafa karşı oluşabilecek herhangi bir kayıp, masraf, harcama vb. ile ilgili olarak sorumluluk kabul etmez. Bu yasal uyarı, Intertek denetim hizmetleri koşulları ve şartlarıyla birlikte okunmalı ve değerlendirilmelidir.

SOSYAL UYUMLULUK MÜDÜRLÜĞÜ

Sosyal Uyumluluk Denetimi Düzeltici Faaliyet Planı

Firma Adı	ALİYA GİYİM TEKSTİL SAN. Ve TİC. A.Ş.				Denetim Tarihi: 28.1.2021	
Firma Adresi	İSLAHİYE MÜCAVİR MEVKİİ İSLAHİYE DORUS SK. NO:27 İSLAHİYE KÖYÜ / DÜZCE				Denetim Tipi: Ana Denetim	
No	Ana Başlık	Alt Başlık	Parametre Kodu	Uyumsuzluk	Düzeltilici Faaliyet Önerisi	Termin
1	İş Güvenliği	Yangın Söndürme Ekipmanı	TR01-9	İşletme kumaş depo alanında bulunan 1 adet yangın söndürme dolabı önünde kumaş paletlerinin olduğu ve ulaşılabilir olmadığı görülmüştür. Yine aynı alanda bulunan 1 adet yangın söndürme tüpünün yer ile temas halinde olduğu tespit edilmiştir.	Lütfen yangın söndürme ekipmanlarının erişimi kolay, ve görünür yerde, bloke olmadan, en fazla 90 cm mesafeye asılmasını sağlayınız	12.2.2021
2	İş Güvenliği	Yangın Güvenlik Dokümanları	TR01-20	İşletmede söndürme ekipman listesi bulunmamaktadır.	Lütfen güncel söndürme ekipman listelerini tutup periyodik kontrolleri bu listeler üzerinden takip ediniz.	12.2.2021
3	İş Güvenliği	Yangın Dedektör Sistemi	TR01-36	İşletmede bulunan duman dedektörlerinin yangın alarm sistemi ile bağlantısını doğrulayan herhangi bir evrak görülemediği.	Lütfen işletmenizde bulunan duman dedektörlerinin alarm sistemi ile bağlantılı olduğunu yetkili kurumlardan alacağınız bir yazı ile doğrulayınız	14.3.2021
4	İş Güvenliği	Kimyasallar - MSDS Formları	TR01-38	İşletme bakım odasında bulunan makine yağlarına ait msds formları ile ikincil kap uygulaması bulunmamaktadır	Lütfen her çeşit kimyasal için msds formu ve ikincil kap sağlayınız	27.2.2021
5	İş Güvenliği	Kimyasallar - MSDS Formları	TR01-40	İşletme bakım odasında bulunan makine yağlarına ait msds formları ile ikincil kap uygulaması bulunmamaktadır	Lütfen her çeşit kimyasal için yerel dile tercüme edilmiş msds formu sağlayınız	12.2.2021
6	Resmi Belgeler-Raporlar	Sağlık ve Güvenlik Faaliyetleri	TR01-130	İşletmede çalışanlara verilen oryantasyon eğitimlerinin kayıt altına alınmadığı not edilmiştir.	Lütfen ilgili eğitimi tüm çalışanlarınıza veriniz.	27.2.2021
7	Resmi Belgeler-Raporlar	Disiplin Kurulu	TR01-156	Disiplin kurulu bulunmamaktadır.	Lütfen disiplin kurulunu oluşturunuz ve duyuru panosunda ilan ediniz.	28.4.2021
8	Resmi Belgeler-Raporlar	Disiplin Kurulu	TR01-157	Disiplin kurulu bulunmamaktadır.	Lütfen disiplin kurulunu oluşturunuz ve karar / toplantı tutanaklarını kayıt altına alınız.	28.4.2021
9	Resmi Belgeler-Raporlar	Disiplin Kurulu	TR01-158	Disiplin kurulu bulunmamaktadır.	Lütfen verilen tüm cezaları kayıt altına alınız.	28.4.2021

Firma Adı

ALİYA GİYİM TEKSTİL SAN. Ve TİC. A.Ş.

Denetim Tarihi: 28.1.2021

Firma Adresi

İSLAHİYE MÜCAVİR MEVKİİ İSLAHİYE DORUS SK. NO:27 İSLAHİYE KÖYÜ / DÜZCE

Denetim Tipi: Ana Denetim

No	Ana Başlık	Alt Başlık	Parametre Kodu	Uyumsuzluk	Düzeltilici Faaliyet Önerisi	Termin
10	Periyodik Bakım - Kontrol	Topraklama	TR01-160	İşletmede 7 Ocak tarihinde Elektrik topraklama ölçümleri ve iç tesisat muayenelerinin gerçekleştirildiği beyan edilmiştir. Ancak söz konusu ölçüm ve muayeneye ait raporların henüz yetkili kurum tarafından firmaya ulaştırılmadığı bilgisi verilmiştir.	Lütfen ilgili ölçümlere ait raporları temin ediniz ve kayıt altına alınız	27.2.2021
11	Çevre	Çevre Uyum Yönetim Sistemleri	TR01-185	İşletmede herhangi bir çevre uyum yönetim sistemi (İSO 14001) yoktur.	Lütfen çevre sistemi oluşturunuz ve çalışanları bilgilendirerek, onları da sürece dahil ediniz.	23.1.2022

DENETÇİ

DENETİM TARİHİ

FİRMA SORUMLUSU

Feyyaz Gürdaş

28.1.2021

SERKAN DURAK

GENEL GÖRSEL RAPOR



Atık alanı.jpg



Boiler kazanı.jpg



Bakım odası.jpg




Dikim alanı.jpg



Duman algılama sistemi.jpg



Duman dedektör.jpg

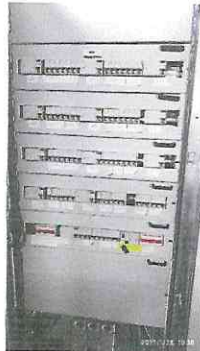

Elektrik pano içi.jpg



Elektrik panosu.jpg



Gaz dedektörü.jpg



İlik düğme makinesinde göz koruyucu.jpg



İlkyardım dolabı.jpg



İşletme binası genel görünüm.jpg



İşletme girişinde bulunan dezenfektan.jpg



İşletme politikaları.jpg



Jeneratör.jpg



Dilek şikayet kutusu.jpg



Kazan dairesi.jpg



Kesim motorları.jpg



Kesimhane alanı.jpg



Kalite kontrol alanı.jpg



Kumaş depo.jpg



Leke çıkarma odası.jpg



Leke çıkarma odasında kullanılan göz solüsyonu ve KKD.jpg



Kompresör.jpg




maske atık kutusu.jpg



Metal dedektör.jpg



Metalden arındırılmış bölge.jpg

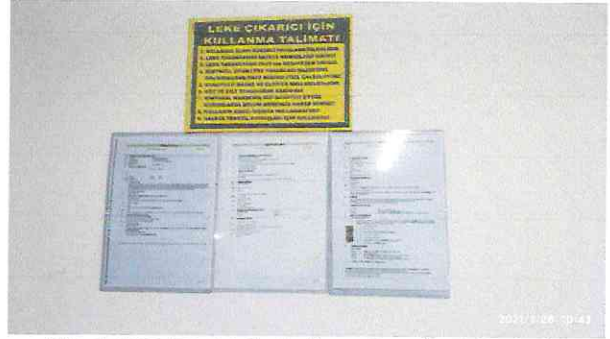

Leke çıkarma odasında kullanılan kimyasallara ait msds formları.jpg



Overlok makinasında göz koruyucu.jpg



Paketleme alanı.jpg




Personel dinlenme alanı.jpg



Personel dolapları ve sebiller.jpg



Mutfak alanı.jpg

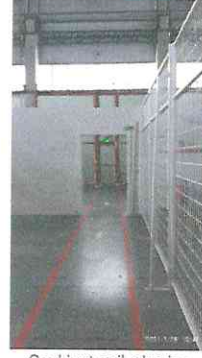

Sevkiyat acil çıkış.jpg



Sevkiyat alanı.jpg



Soyunma odası.jpg



Tahliye planı.jpg



Tatbikat görselleri.jpg



Toplanma alanı.jpg



TR1-009 İşletme kumaş depo alanında bulunan 1 adet yangın söndürme dolabı önünde kumaş paletlerinin olduğu, yine aynı alanda bulunan 1 adet yangın söndürme tüpünün yerde olduğu görülmüştür.jpg



TR1-038 İşletme bakım odasında bulunan makine yağlarına ait ikincil kap uygulaması görülememiştir..jpg



Transpalet.jpg



Revir.jpg



Üretim alanı 1. acil çıkış kapısı.jpg



Üretim alanı 2. acil çıkış kapısı.jpg



Üretim alanı genel görünüm.jpg



wc alanı.jpg



wc el yıkama alanı.jpg



Yangin alarm butonu.jpg



Yemekhane 1. acil çıkış.jpg



Yemekhane 2. acil çıkış.jpg



Yemekhane alanı.jpg



Ütü alanı.jpg